



IDP F - INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL FIXMATIC



INSTALLATION

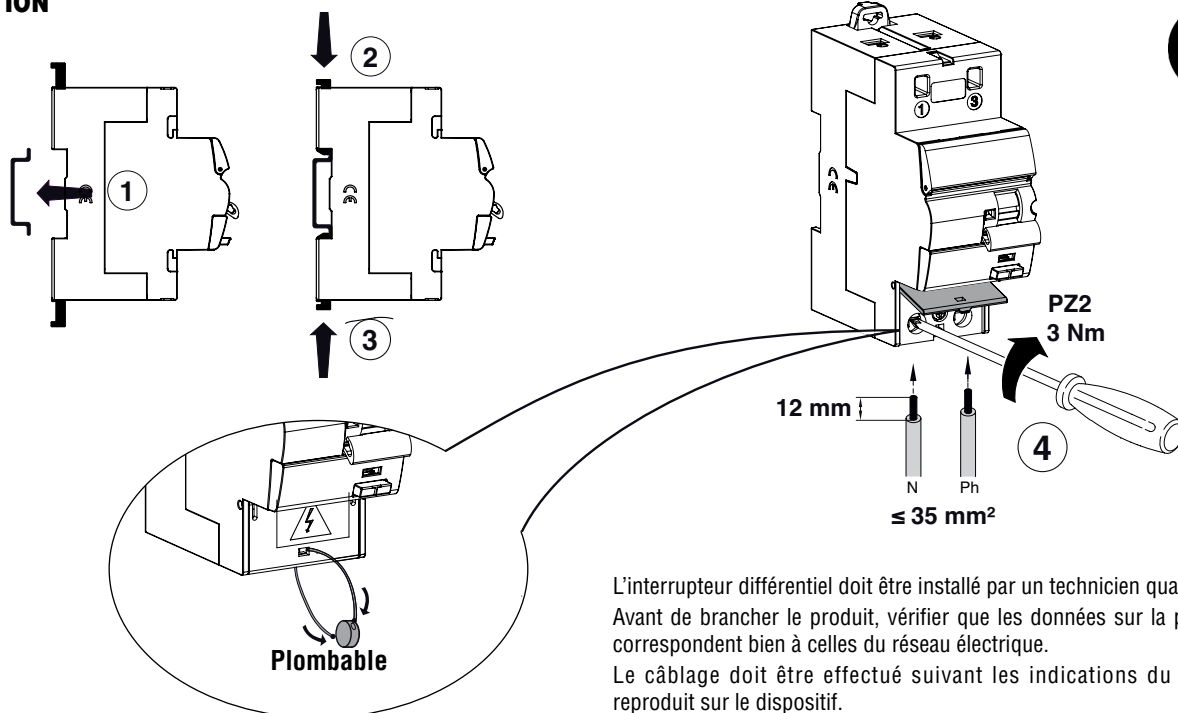

CÂBLAGE AVEC PEIGNE

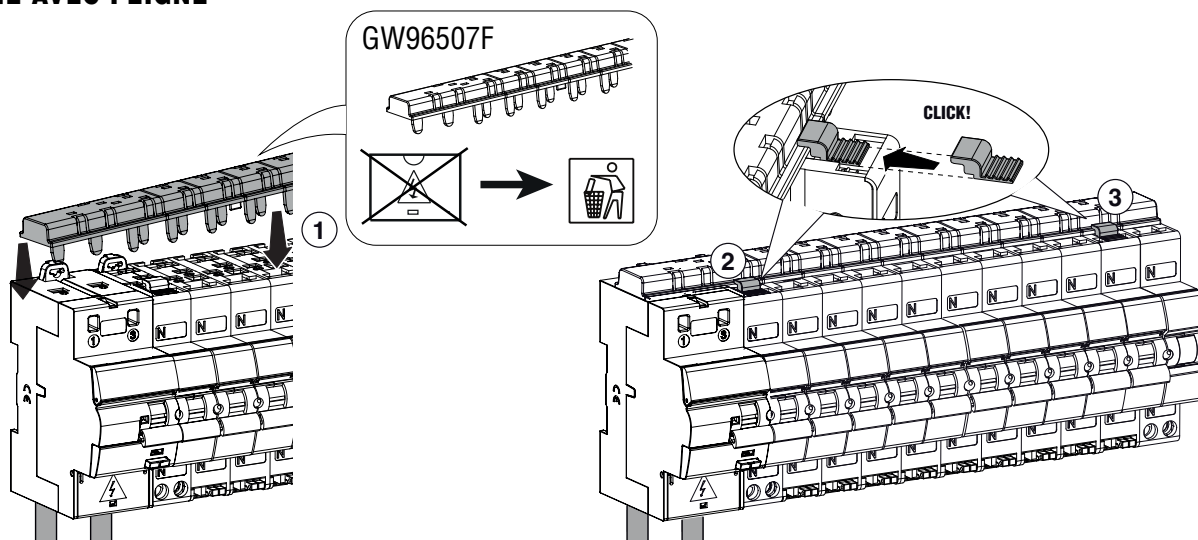


Si le peigne dépasse (ou dans tous les cas où des languettes restent découvertes), couvrez les languettes inutilisées avec le capots de protection adaptés (GW96967) ou bien coupez le peigne et utilisez le bouchon d'extrémité fourni.

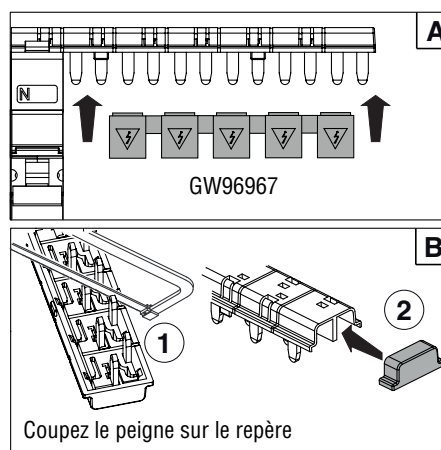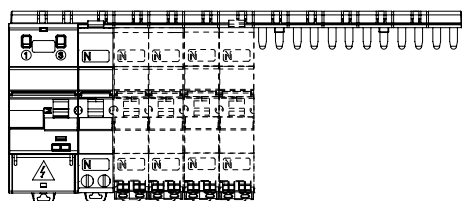


ALIMENTATION DE DEUX PEIGNES

N Ph

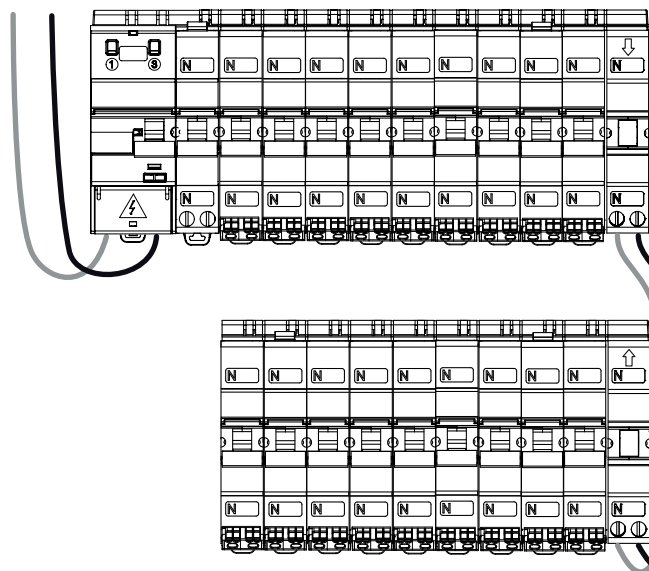


GW96506F

Paire de connecteurs FIXMATIC

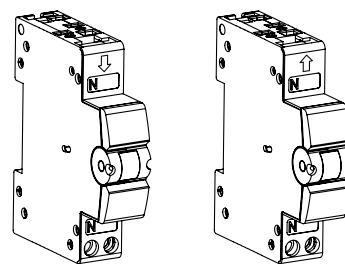


Module de repiquage avec repérage du sens d'alimentation

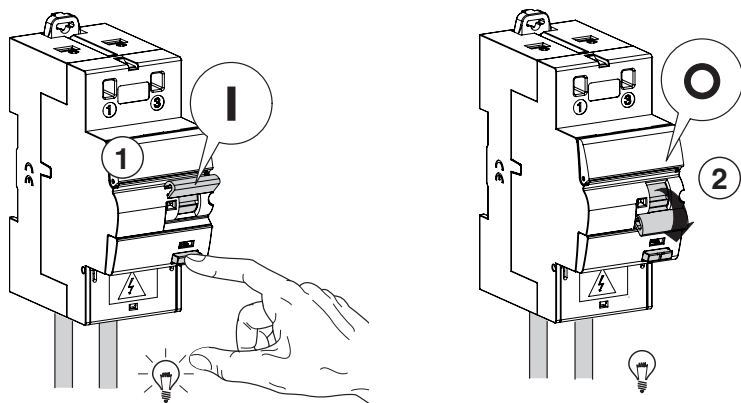


TEST MENSUEL DU DIFFÉRENTIEL

N.B. Le test doit être effectué une fois par mois. Si le levier ne se déclenche pas, appeler un technicien pour faire vérifier l'appareil.

SECTION DU CÂBLE

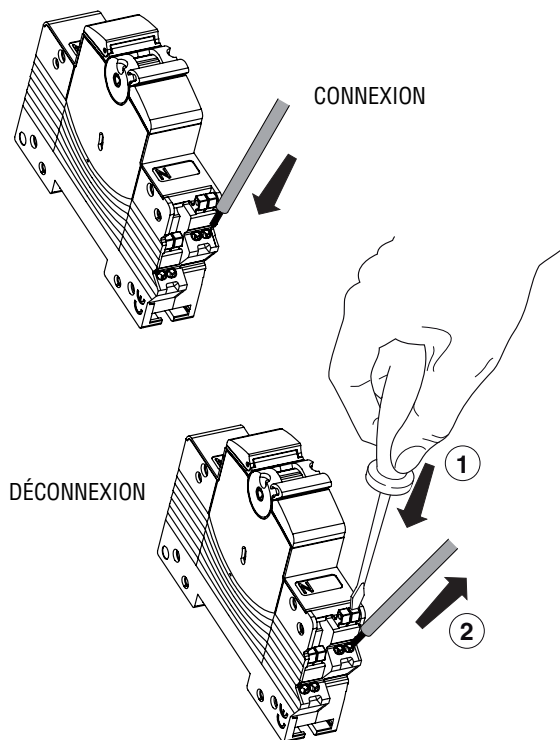		CÂBLE SOUPLE	CÂBLE RIGIDE	LONGUEUR DE DÉNUDAGE
IDP F - INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL FIXMATIC		35mm ²	35mm ²	12mm
MTC F - DISJONCTEUR MAGNÉTOthermique FIXMATIC	BORNES À VIS	10mm ²	16mm ²	12mm
	BORNES AUTOMATIQUES	2x4mm ²	2x4mm ²	12mm
CONNECTEUR FIXMATIC		10mm ²	16mm ²	12mm

CÂBLAGE DES BORNES À CONNEXION RAPIDE**PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS**

I _{Δc} (kA)		 							
		gG 63A	MTC45	MTC60	MT60	MT100	MT250	MTHP160	MTHP250
	25A	6	4,5	6	6	10	10	-	10
	40A	6	4,5	6	6	10	10	-	10
	63A	6	-	-	6	10	10	10	10

Ai sensi delle Decisioni e delle Direttive Europee applicabili, si informa che il responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato Comunitario è:

According to the applicable Decisions and European Directives, the responsible for placing the apparatus on the Community market is:

GEWISS S.p.A. Via A.Volta, 1 IT-24069 Cenate Sotto (BG) Italy Tel: +39 035 946 111 Fax: +39 035 946 270 E-mail: qualitymarks@gewiss.com



+39 035 946 111

8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
lunedì - venerdì - monday - friday



+39 035 946 260



sat@gewiss.com
www.gewiss.com